

**ИНСТРУКЦИЯ
ПО ДЕЗИНФЕКЦИИ ЭЛЕКТРОННОГО И RFID
ОБОРУДОВАНИЯ, ПРИЕМУ И ДЕЗИНФЕКЦИИ КНИГ
НАУЧНОЙ БИБЛИОТЕКИ В УСЛОВИЯ РИСКОВ
РАСПРОСТРАНЕНИЯ НОВОЙ КОРОНАВИРУСНОЙ
ИНФЕКЦИИ (COVID-19)**

Инструкция по дезинфекции

Приложение
к приказу ФГБОУ ВО БГМУ
Минздрава России
от 29.04.2020 № 200-а

Инструкция по дезинфекции электронного и RFID оборудования, приему и дезинфекции книг научной библиотеки в условиях рисков распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)

I. Общие положения

1.1. Инструкция по дезинфекции электронного и RFID оборудования, приему и дезинфекции книг научной библиотеки в условиях рисков распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) (далее – Инструкция) разработана с целью организации выполнения мер по усилению режима санитарно-эпидемиологических мероприятий, направленных на предупреждение возникновения и распространения коронавирусной инфекции (COVID-19).

1.2. Инструкция распространяется на:

1.2.1. Электронное оборудование научной библиотеки, предназначенное для использования пользователями (мониторы, планшеты, мониторы компьютеров, клавиатуры, мышки, оборудование с сенсорными экранами, оборудование для лиц с ограниченными возможностями здоровья и прочее).

1.2.2. RFID оборудование научной библиотеки (станции самообслуживания, multifunctionальные и компактные RFID станции, ворота RFID-идентификации, электронные читательские билеты и прочее).

1.2.3. Все печатные издания, возвращаемые пользователями в научную библиотеку.

1.3. Настоящая Инструкция разработана в соответствии с:

– Инструкцией по проведению противоэпидемиологических (профилактических) мероприятий в ФГБОУ ВО БГМУ Минздрава России, утвержденной приказом Университета от 06.04.2020 №182-а;

– «Инструкцией по дезинфекции RFID оборудования в период пандемии «COVID-19»» компании производителя RFID оборудования.

II. Дезинфекция электронного и RFID оборудования

2.1. Общие правила:

2.1.1. Для дезинфекции могут быть использованы только неабразивные чистящие средства и материалы, чтобы избежать повреждений сенсорных экранов оборудования.

2.1.2. Не допускается попадание жидкостей внутрь оборудования.

2.1.3. Недопустимо применение высококонцентрированных (более 70%) растворов спирта, отбеливателя или аммиака.

2.2. Процедура очистки / дезинфекции.

2.2.1. Перед процедурой дезинфекции необходимо обработать поверхности оборудования чистой хорошо отжатой неабразивной тканью, смоченной мягким мыльным раствором.

2.2.2. Очищенные мыльным раствором поверхности должны высохнуть перед нанесением на них дезинфицирующего раствора или использования дезинфицирующих салфеток.

2.2.3. Дезинфекцию дезинфицирующим раствором осуществляют хорошо отжатой неабразивной тканью, смоченной в дезинфицирующем растворе, указанными в п.4 данной Инструкции.

2.2.4. Дезинфекция оборудования должна проводиться трижды в день с интервалом в три часа: в 9.00, 12.00, 15.00 в рабочие часы научной библиотеки.

III. Прием и дезинфекция книг

3.1. Прием книг от пользователей осуществляется библиотекарями с использованием средств индивидуальной защиты (масок и перчаток).

3.2. Книги, возвращенные в научную библиотеку, нельзя дезинфицировать дезинфицирующими средствами.

3.3. Дезинфекция столешниц и RFID оборудования, используемых при приеме книг от пользователей, должна проводиться ежедневно в течение рабочего дня дезинфицирующими средствами, указанными в п.4 данной Инструкции.

3.4. Принятые книги необходимо помещать в изолированной комнате на карантин без доступа пользователей на срок от 10 до 14 дней с указанием даты возврата.

3.5. По истечении срока карантина книги возвращаются на постоянное место хранения в книгохранилище или абонементы.

3.6. Любые манипуляции с книгами, помещенными на карантин в изолированной комнате (зону карантина) – перемещение, сортировка и прочее – должны осуществляться библиотекарями с использованием средств индивидуальной защиты (халата, масок и перчаток), которые необходимо снять перед выходом из зоны карантина.

VI. Дезинфицирующие средства

4.1. Дезинфицирующие средства, применяемые для дезинфекции столешниц, электронного и RFID оборудования:

- раствор бытового отбеливателя (4 чайные ложки на 1 литр воды);
- 70% раствор изопропилового спирта;
- дезинфицирующие салфетки.

4.2. Дезинфицирующие средства, которые **нельзя** применять для дезинфекции электронного и RFID оборудования.

- метил / этил более 35%;
- растворители / бензин;
- сильные щелочи;
- кислоты;
- средства с фтором или аммиаком в концентрации более 1,6%.

Приказ об утверждении Инструкции

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«БАШКИРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»
МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(ФГБОУ ВО БГМУ МИНЗДРАВА РОССИИ)

ПРИКАЗ

29.04. 2020

г. Уфа

№ 200-а

Об утверждении Инструкции по дезинфекции электронного и RFID оборудования, приему и дезинфекции книг научной библиотеки в условиях рисков распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)

В целях организации выполнения мер по усилению режима санитарно-эпидемиологический мероприятий, направленных на предупреждение возникновения и распространения коронавирусной инфекции (COVID-19), п р и к а з ы в а ю:

1. Утвердить и ввести в действие Инструкцию по дезинфекции электронного и RFID оборудования, приему и дезинфекции книг научной библиотеки в условиях рисков распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) (Приложение).

2. Начальнику управления информационных технологий А.Р. Билялову разместить Инструкцию по дезинфекции электронного и RFID оборудования, приему и дезинфекции книг научной библиотеки в условиях рисков распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на официальном сайте Университета.

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Ректор

В.Н. Павлов

Приказ подготовил:

Заведующая научной библиотекой

Н.Р. Кобзева

СОГЛАСОВАНО:

Проректор по УР

А.А. Цыглин

Начальник ОПУ

Е.Г. Сухова

Начальник ЮО

Р.В. Нижегородова

Начальник ОД

Ю.Н. Арамелева

Заместитель Председателя
Оперативного штаба по
предупреждению распространения
коронавирусной инфекции,
декан лечебного факультета,
заведующий кафедрой инфекционных
болезней с курсом ИДПО

Д.А. Валишин

Ответственный секретарь
Оперативного штаба по
предупреждению распространения
коронавирусной инфекции,
профессор кафедры инфекционных
болезней с курсом ИДПО

Г.М. Хасанова

АУЧАЯ
БИБЛИОТЕКА

Нормативные документы

Инструкция по проведению противоэпидемических (профилактических) мероприятий в ФГБОУ ВО БГМУ Минздрава России, утвержденная приказом Университета от 06.04.2020 №182-а.

Приложение
к приказу ФГБОУ ВО БГМУ
Минздрава России
от 06.04.2020 № 182-а

Инструкция по проведению противоэпидемических (профилактических) мероприятий в ФГБОУ ВО БГМУ Минздрава России


I. Общие положения

1.1. Инструкция по проведению противоэпидемических (профилактических) мероприятий в ФГБОУ ВО БГМУ Минздрава России разработана с целью организации на объектах Университета выполнения мер по усилению режима санитарно-эпидемиологических мероприятий, направленных на предупреждение возникновения и распространения коронавирусной инфекции (COVID-19).

1.2. Настоящая Инструкция не распространяется на работников

Нормативные документы

«Инструкция по дезинфекции RFID оборудования в период пандемии «COVID-19»
компании производителя RFID оборудования.

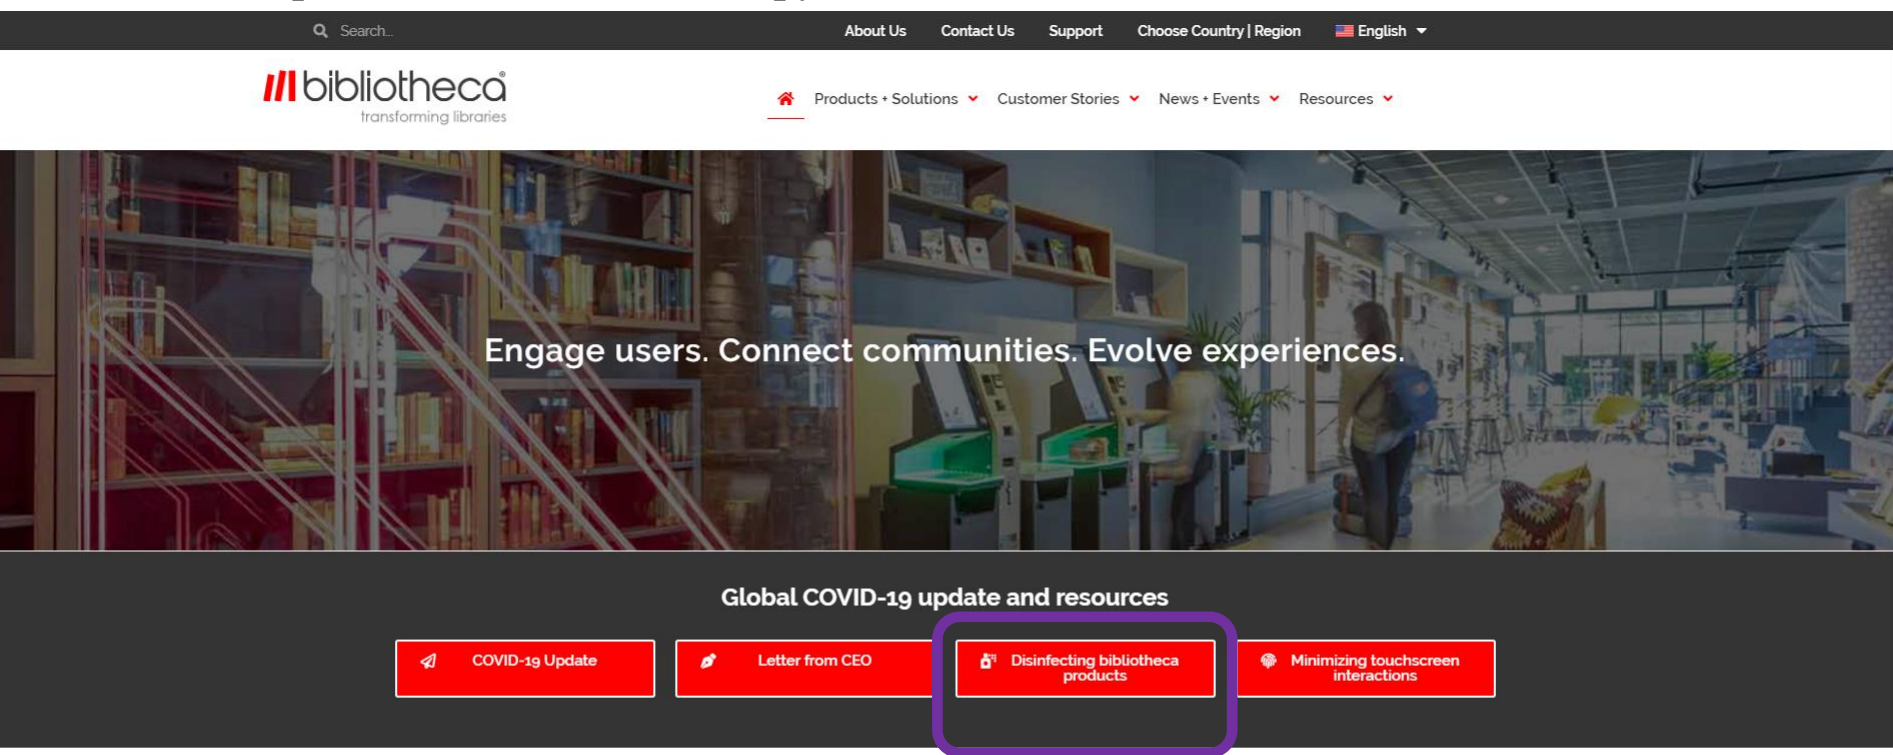

Нормативные документы

Рекомендации по дезинфекции поверхностей электронного оборудования Центра по контролю и профилактики заболеваний США (Centers for Disease Control and Prevention, CDC)

 Centers for Disease Control and Prevention
CDC 24/7: Saving Lives, Protecting People™

[All A-Z Topics](#)

Coronavirus ▾ 

[Advanced Search](#)

Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)

CDC > Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) > Prevent Getting Sick > Cleaning Your Home



 Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)

Symptoms

Testing +

Prevent Getting Sick —

How It Spreads

Protect Yourself

Cloth Face Covers +

Wearing Gloves

Cleaning Your Home —

Detailed Disinfection Guidance

Social Distancing

If You Are Sick +

Daily Life & Coping +

People Who Need Extra Precautions +

Background

Cleaning and Disinfection for Households

Interim Recommendations for U.S. Households with Suspected or Confirmed Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)

[Other Languages ▾](#) [Print Page](#)

Summary of Recent Changes

Revisions were made on 3/26/2020 to reflect the following:

- Updated links to EPA-registered disinfectant list
- Added guidance for disinfection of electronics
- Updated core disinfection/cleaning guidance

There is much to learn about the novel coronavirus (SARS-CoV-2) that causes [coronavirus disease 2019](#) (COVID-19). Based on what is currently known about COVID-19, spread from person-to-person of this virus happens most frequently among close contacts (within about 6 feet). This type of transmission occurs via respiratory droplets. On the other hand, transmission of novel coronavirus to persons from surfaces contaminated with the virus has not been documented. Recent studies indicate that people who are infected but do not have symptoms likely also play a role in the spread of COVID-19. Transmission of coronavirus occurs much more commonly through respiratory droplets than through fomites. Current evidence suggests that SARS-CoV-2 may remain viable for hours to days on surfaces made from a variety of materials. Cleaning of visibly dirty surfaces followed by disinfection is a best practice measure for prevention of COVID-19 and other viral respiratory illnesses in households and community settings.

Нормативные документы

Рекомендации по дезинфекции книг, находящихся в обращении Северо-Восточного центра консервации документов (Northeast Document Conservation Center, NEDCC)



100 Brickstone Square, Andover, MA 01810-1494
ph 978-470-1010 • fax 978-475-6021 • www.nedcc.org

Disinfecting circulating books

The Northeast Document Conservation Center (NEDCC) recommends a 24 to 48-hour quarantine of returned books as the safest and most effective way to disinfect them. A study that is currently in pre-print has just been released showing that COVID-19 will last on surfaces such as cardboard for 24 hours: <https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2020.03.09.20033217v1.full.pdf>

Unfortunately, the use of liquid disinfectants is harmful to the books and is **not recommended**. UV ray exposure as a means of sterilization is also **not recommended**. Not only are UV rays harmful to the books, but in [correspondence on the Preservation Administrators' Interest Group list-serv](#), the Chair of the American Institute for Conservation Health and Safety Committee has indicated that [40 minutes of exposure at high doses](#) is required to kill bacteria using UV rays and this will not disinfect places that the UV rays miss during exposure.

Staff should be directed to wear gloves when moving collections into quarantine and remove them immediately afterwards so as not to accidentally touch anything else (like door handles). After removing the gloves, staff should wash their hands for 20 seconds, following [CDC guidelines](#).

If a dedicated quarantine space cannot be established, staff can put the item in a bag until the 24 to 48-hour period is over so staff do not accidentally handle the item during the quarantine period.

Нормативные документы

Рекомендации Национальной библиотеки Польши (Biblioteka Narodowa) для библиотек после снятия запрета на библиотечную деятельность



W BIBLIOTECE

Biblioteka Narodowa / W Bibliotece / Rekomendacje Biblioteki Narodowej dla bibliotek po zniesieniu zakazu prowadzenia działalności bibliotecznej

Rekomendacje Biblioteki Narodowej dla bibliotek po zniesieniu zakazu prowadzenia działalności bibliotecznej




Data publikacji: 16/4/2020




Оборудование и печатные издания

- **ЭЛЕКТРОННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ** библиотеки, предназначенное для использования пользователями (моноблоки, планшеты, мониторы компьютеров, клавиатуры, мышки, оборудование с сенсорными экранами, оборудование для лиц с ограниченными возможностями здоровья и прочее).
- **RFID ОБОРУДОВАНИЕ** научной библиотеки (станции самообслуживания, многофункциональные и компактные RFID станции, ворота RFID-идентификации, электронные читательские билеты и прочее).
- Все **ПЕЧАТНЫЕ ИЗДАНИЯ**, возвращаемые пользователями в научную библиотеку.

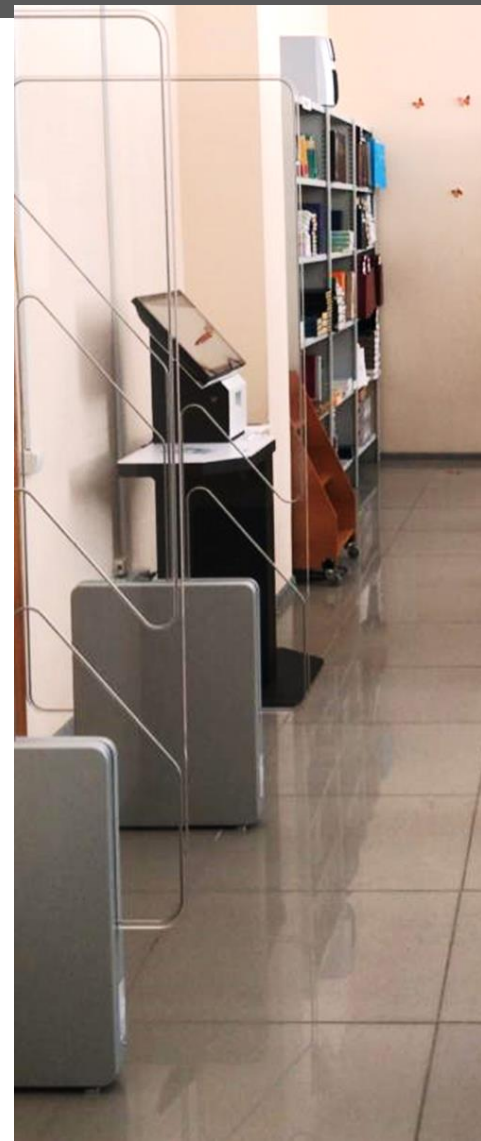

Дезинфекция электронного и RFID оборудования

- Для дезинфекции могут быть использованы только **неабразивные чистящие средства и материалы**, чтобы избежать повреждений сенсорных экранов оборудования.
- **Дезинфицирующие средства**, применяемые для дезинфекции оборудования:
 - ☐ *раствор бытового отбеливателя (4 чайные ложки на 1 литр воды);*
 - ☐ *70% раствор изопропилового спирта;*
 - ☐ *дезинфицирующие салфетки.*
- Дезинфекция оборудования должна проводиться **трижды в день с интервалом в три часа**: в 9.00, 12.00, 15.00 в рабочие часы научной библиотеки.

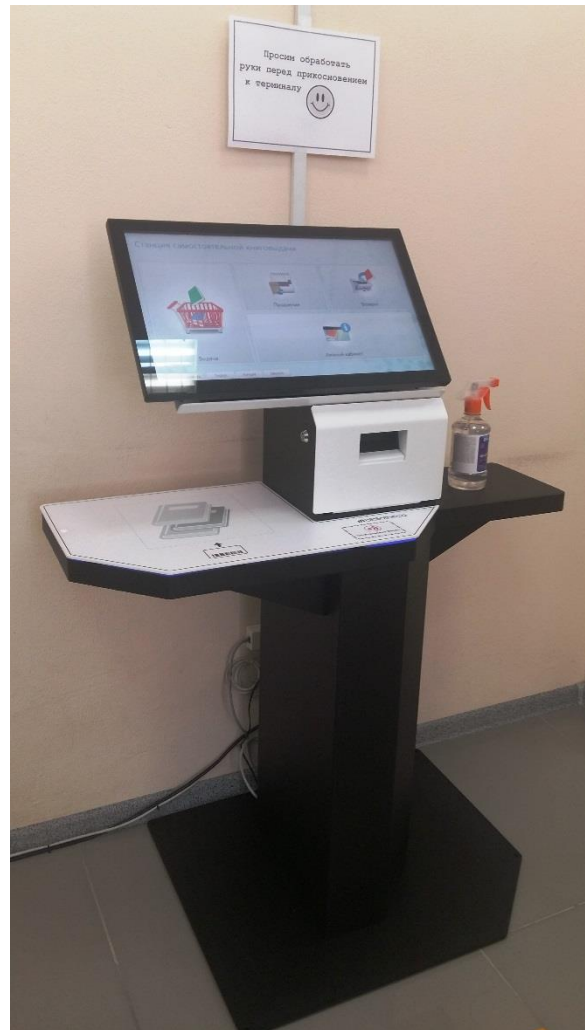

Прием и дезинфекция книг

- **Книги**, возвращенные в научную библиотеку, **НЕЛЬЗЯ ДЕЗИНФИЦИРОВАТЬ** дезинфицирующими средствами.
- Прием книг от пользователей осуществляется **библиотекарями с использованием средств индивидуальной защиты** (масок и перчаток).
- Организованы **СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПУНКТЫ ПРИЕМА КНИГ** по курсам. Прием книг осуществляется **ПО ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ ЗАПИСИ** на сайте библиотеки.



Прием и дезинфекция книг

- ДЕЗИНФЕКЦИЯ СТОЛЕШНИЦ И RFID ОБОРУДОВАНИЯ, используемых при приеме книг от пользователей, должна проводиться **ежечасно** в течение рабочего дня дезинфицирующими средствами.
- Принятые книги необходимо помещать в ИЗОЛИРОВАННОЙ КОМНАТЕ НА КАРАНТИН без доступа пользователей **на срок от 10 до 14 дней** с указанием даты возврата.



Прием и дезинфекция книг

- По истечении срока карантина книги возвращаются на постоянное место хранения в книгохранилище или абонементы.
- Любые манипуляции с книгами, помещенными на карантин в изолированной комнате (зону карантина) – перемещение, сортировка и прочее – должны осуществляться библиотекарями с использованием средств индивидуальной защиты (халата, масок и перчаток), которые необходимо снять перед выходом из зоны карантина.



**БЛАГОДАРИМ ВАС ЗА
ВНИМАНИЕ!**

